

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX DE TERRASSEMENT N° 13.1836

suitant normes NF françaises

page 1/1
édité le 27/11/2013



Chantier : **PERNES EN ARTOIS**

Client : GRES DE PERNES
Destinataire : GRES DE PERNES
Adresse :

Dossier : NBE3.D.1586
N° d'enregistrement : M0728

Nature du matériau : 0/20 Scalpage
Repère ou sondage : /
Profondeur : /
Mode prélèvement : Manuel
Date prélèvement : 13/11/2013
Prélevé par : GINGER CEBTP
Date des essais : 18/11/2013

Dmax	Inférieurs à 0,08 mm	Teneur en eau (*)	Valeur au bleu VBS	Equivalent de sable		Friabilité des sables	Essai Los Angeles LA	Micro Deval MDE	I.P	I.P.I	Classification
				ESV	ESP						
mm	%	%	g/100g				%	%			GTR 92
		NFP 94-050	NFP 94-068	NF EN 933-8		P 18-576	NF EN 1097-2	NF EN 1097-1	NFP 94-051	NFP 94-078	NFP 11-300
20	11	5.1	0.2				18	53			B32

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve


ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

Tamissage à sec après lavage

Granulométrie: NFP 94 056

% passants

Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement

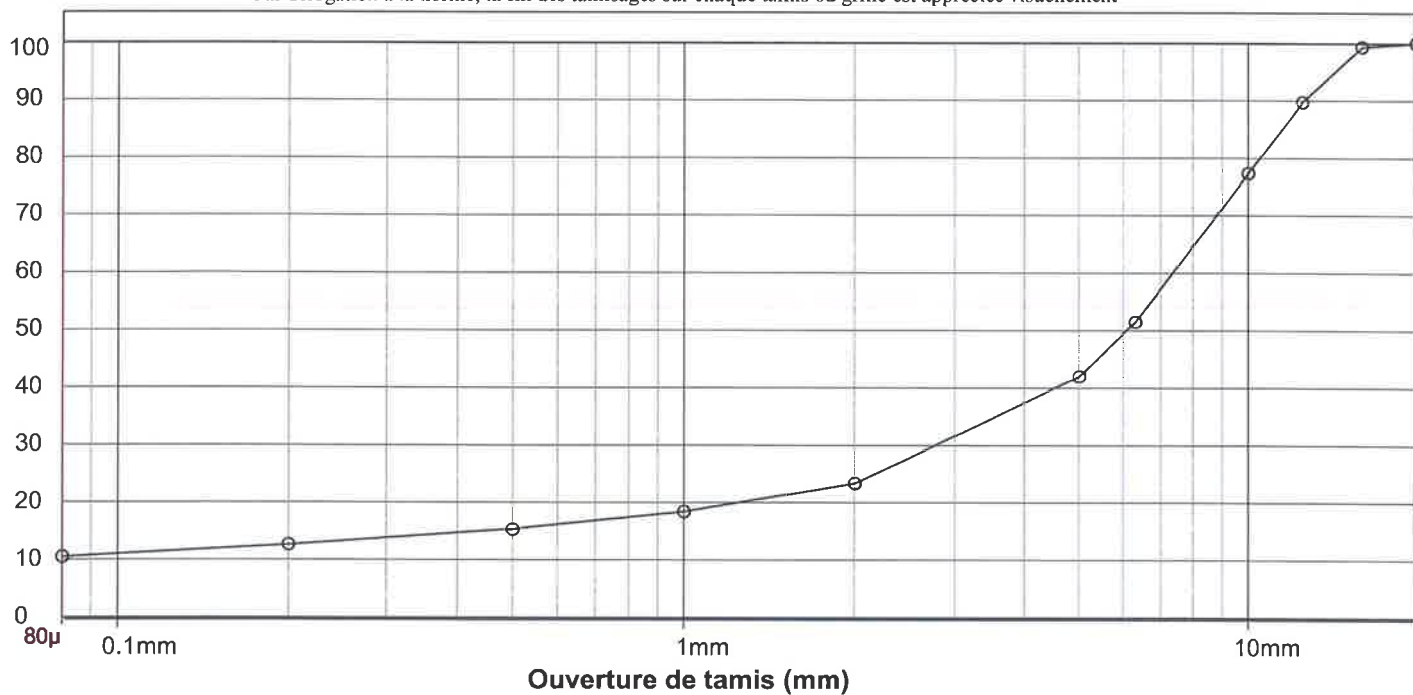

Tamis en mm	0.08	0.2	0.5	1	2	5	6.3	10	12.5	16	20
Passants (%)	11%	13%	15%	18%	23%	42%	52%	77%	90%	99%	100%

Le Responsable des Essais

J.DELBROEUVÉ

GRASOL32-S Version 5.36 -- [DQ. E151-01 - V.0 du 23/06/2008]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.